



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Куп'янський районний відділ Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Харківській області

63705, Харківська область, м. Куп'янськ, пл. Стадіонна, 17, тел. (05742) 2-23-79, факс: 2-23-55
 E-mail: Sgpch44@kharkiv.mns.gov.ua

(найменування, місцезнаходження та телефони органу державного нагляду, структурного підрозділу)

Акт
№ 78,

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
комунального закладу "Куп'янська міська лікарня" Куп'янської міської ради
Харківської області,

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

місце знаходження: Харківська область, м. Куп'янськ, смт. Ківшарівка

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи

2	4	2	7	2	5	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

,

Харківська область, м. Куп'янськ, смт. Ківшарівка / місце проживання: ---, номер телефону: 0666501583, факс: --, адреса електронної пошти: kmlkov2015@ukr.net.
(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: комунальний заклад "Куп'янська міська лікарня" Куп'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, смт. Ківшарівка

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

= _____ :

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 24.04.2018 N 34, виданий Куп'янським РВ ГУ ДСНС України у Харківській області. Посвідчення на перевірку від 03.05.2018 N 81	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
03	05	2018	11	00	04	05	2018	16	00
<small>число</small>	<small>місяць</small>	<small>рік</small>	<small>години</small>	<small>хвилини</small>	<small>число</small>	<small>місяць</small>	<small>рік</small>	<small>години</small>	<small>хвилини</small>

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Куп'янський районний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області;

(найменування органу ДСНС України)

провідний інспектор Куп'янського районного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Злобін Володимир Іванович.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / головний лікар комунального закладу "Куп'янська міська лікарня" Куп'янської міської ради Харківської області Бураков Олег Дмитрович.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 22.05.2017 по 26.05.2017 Акт перевірки від 26.05.2017 №129 Розпорядчий документ від 26.05.2017 № 126 виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 06.11.2017 по 07.11.2017 Акт перевірки від 07.11.2017 № 350 Розпорядчий документ від 07.11.2017 N 214 виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки				НП	пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ				НП	пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ				НП	пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		Ні			пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта						

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки					
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		Ні			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території				НП	пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд				НП	пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		Ні			пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	Ні			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів			НП	пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			НП	пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			НП	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			НП	пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	Ні			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.			НП	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			НП	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	Ні			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів		Ні			пункт 7 розділу I, пункт 12

добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння					розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів				НП	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт				НП	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			НП	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 -

	забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій					
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				НП	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				НП	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				НП	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				НП	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				НП	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			Ні		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії				НП	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів				НП	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				НП	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				НП	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до

				Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		Ні		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту				НП пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання				НП пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту				НП стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				НП пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність				НП стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах				НП пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	пункт 1.2., глава 1., розділ V.	ППБУ	Не обладнано приміщення поліклініки, стаціонару, складів, гаражів, дитячого соматичного відділення, інфекційного відділення системами протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації) відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

2.	пункт 2.32., глава 2., розділ III.	ППБУ	Не утримуються світлові покажчики «Вихід» справними.
3.	пункт 1.21., глава 1., розділ IV.	ППБУ	Не виконано захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
4.	пункт 3.17., глава 3., розділ V.	ППБУ	Не здійснюється технічне обслуговування вогнегасників.
5.	пункт 4.3.1.	ПТБ	Не здійснено забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту відповідно до Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1200.
6.	пункти 2., 9.	Методика ідентифікації ПНО	Не проведено встановленим порядком ідентифікацію щодо відношення до потенційно небезпечного об'єкту.
7.	пункт 10.	Методика ідентифікації ПНО	Не узгоджено результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки.
8.	пункт 1.24., глава 1., розділ IV.	ППБУ	Допускається влаштування незаповнених отворів в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрошитові від коридорів.
9.	пункт 2.30., глава 2., розділ III.	ППБУ	Не встановлено на сходових клітках (за винятком незадимлюваних) прилади опалення, у тому числі на висоті 2,2 м та вище від поверхні проступів та сходових площадок.
10.	пункт 3.6., глава 3., розділ V.	ППБУ	Не забезпечено у повному обсязі приміщення закладу первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.
11.	пункт 16., розділ II.	ППБУ	Не проходять посадові особи та працівники навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
12.	пункт 2.37., глава 2., розділ III.	ППБУ	Допускається розташування у тамбурах виходів торгові приміщення (ФО-П Лазаренко М.В., ФО-П Овчаренко Ю.Г., ФО-П Горбачук Ю.В., ТОВ «Фенікс Фарм», ФО-П Треба І.О. (в будівлі стаціонару), ФО-П Залесьський О.М., ФО-П Марцин Д.В., ФО-П Овчаренко Ю.Г. (в будівлі поліклініки).

13.	пункт 1.20., глава 1., розділ IV.	ППБУ	Не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ.
Стаціонар			
14.	пункт 2.23., глава 2., розділ III.	ППБУ	Допускається застосування (облицювання стін) будівельних матеріалів з вищими показниками пожежної небезпеки.
15.	пункт 1.17., глава 1., розділ IV.	ППБУ	Не встановлено вимикачі на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
16.	пункт 1.6., глава 1., розділ IV.	ППБУ	Не здійснено з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
17.	підпункт 2), пункт 2.2., глава 2., розділ V.	ППБУ	Не укомплектовано пожежні кран-комплекти пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів, а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
Харчоблок			
18.	пункт 2.23., глава 2., розділ III.	ППБУ	Допускається зменшення розмірів евакуаційних виходів з приміщень, без дотримання нормованої вимоги.
Гаражі			
19.	пункт 2.23., глава 2., розділ III.	ППБУ	Допускається зменшення розмірів евакуаційних виходів (двері калиток воріт), без дотримання нормованої вимоги.
20.	пункт 3.11., глава 3., розділ V.	ППБУ	Приміщення не доукомплектовано засобами пожежогасіння, які розміщені на пожежному щиті: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.
21.	пункт 1.6., глава 1., розділ IV.	ППБУ	Не здійснено з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
Інфекційне відділення			
22.	пункт 2.23., глава 2., розділ III.	ППБУ	Допускається зменшення кількості евакуаційних виходів з будівель і приміщень (закладено цеглою двері евакуаційних виходів з першого поверху), без дотримання нормованої вимоги.
Поліклініка			
23.	пункт 1.12., глава 1., розділ IV.	ППБУ	Відсутній на приховане прокладання проводів (кабелів), які необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу, акт проведення прихованих робіт.
24.	пункт 1.6., глава 1., розділ IV.	ППБУ	Не здійснено з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння

			або затискачів.
25.	підпункт 2), пункт 2.2., глава 2., розділ V.	ППБУ	Не укомплектовано пожежні кран-комплекти пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів, а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
26.	пункт 2.37., глава 2., розділ III.	ППБУ	Допускається улаштування на шляхах евакуації ґрати, які перешкоджають вільній евакуації людей.
27.	пункт 2.23., глава 2., розділ III.	ППБУ	Допускається застосування (облицювання стін на 2-му та 6-му поверхах) будівельних матеріалів з вищими показниками пожежної небезпеки.
Дитяче соматичне відділення			
28.	пункт 2.27., глава 2., розділ III.	ППБУ	Двері на шляхах евакуації з приміщень 1-го поверху не відчиняються в напрямку виходу з будівлі (приміщення).
29.	пункт 1.6., глава 1., розділ IV.	ППБУ	Не здійснено з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Головний лікар
комунального закладу
"Куп'янська міська лікарня"
Куп'янської міської ради
Харківської області
(посада)

Бураков Олег Дмитрович
(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Від написання та отримання цього акта перевірки посадова особа головний лікар Бураков Олег Дмитрович відмовився. Акт направлено рекомендованим листом з повідомленням поштою 04.05.2018 вих 420/1274

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування	Постанова Кабінету	від 17 липня

		добровільної пожежної охорони	Міністрів України	2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських,	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253

		культурних та побутових потреб		
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований

		організаціях, установах та на небезпечних територіях		у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-	Державні будівельні норми.	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня

	2006	Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)		2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580



ДСНС України

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Куп'янський районний відділ

пл. Стадіонна, 17, м. Куп'янськ, Харківська обл. 63705, тел./факс (057-42) 2-23-55

Web: <http://www.kharkiv.mns.gov.ua> код ЄДРПОУ 38631015 E-mail: Sgpch44@kharkiv.mns.gov.ua

04.05.2018 №420/1274

На № _____ від _____


Головному лікарю комунального
закладу "Куп'янська міська
лікарня" Куп'янської міської ради
Харківської області
Буракову Олегу Дмитровичу
Харківська область, м. Куп'янськ,
смт. Ківшарівка.

Направляю Вам матеріали позапланової перевірки комунального закладу "Куп'янська міська лікарня" Куп'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, смт. Ківшарівка.

Додаток:

- акт перевірки додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки № 78 від 04.05.2018 на 8 аркушах.

Начальник

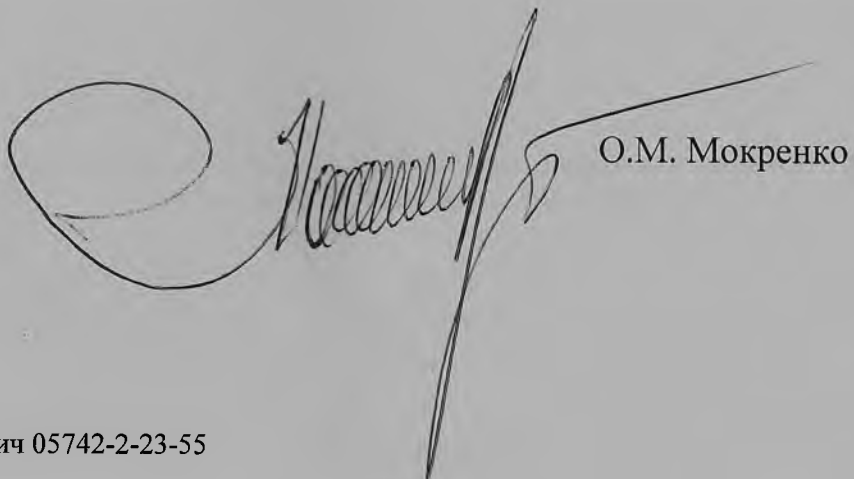

О.М. Мокренко

Злобін Володимир Іванович 05742-2-23-55

003806

Харківська Дирекція УДППЗ "Укрпошта"
63705, ВПЗ Куп'янськ-5
Харківська обл., м. Куп'янськ
пл. Стадіонна, 8
ПН 215600426655
ЗН АТ402401611 ФН 3000280131
Кашенко Каса 01

6370513656516
Лист реком. пріор
Кому: КЗ# КУП'ЯНСКА МІСЬКА
Куди: 63734 Кішарівка
Маса: 0,054 кг
За масу: 13,75 грн.
За повідом. рек.:
10,00 грн.
Марки кл.: 23,75 грн.

Сума 0.00

000026091 00023 4.05.2018 15:25
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ДУ

Харківська Дирекція УДППЗ "Укрпошта"
63705, ВПЗ Куп'янськ-5
Харківська обл., м. Куп'янськ
пл. Стадіонна, 8
ПН 215600426655
ЗН АТ402401611 ФН 3000280131
Кашенко Каса 01

КС:10101
марка 24.00 Б

Сума 24.00

Готівка 24.00
000026092 00024 4.05.2018 15:25
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ДУ